


NOTICE DE MONTAGE

OUVRANT " AIR-LS " AVEC VERROU ELECTRIQUE REF: 3782 / 3783 / 3784 / 3785

Haut

Option contacteur
de positions
Réf: 6976

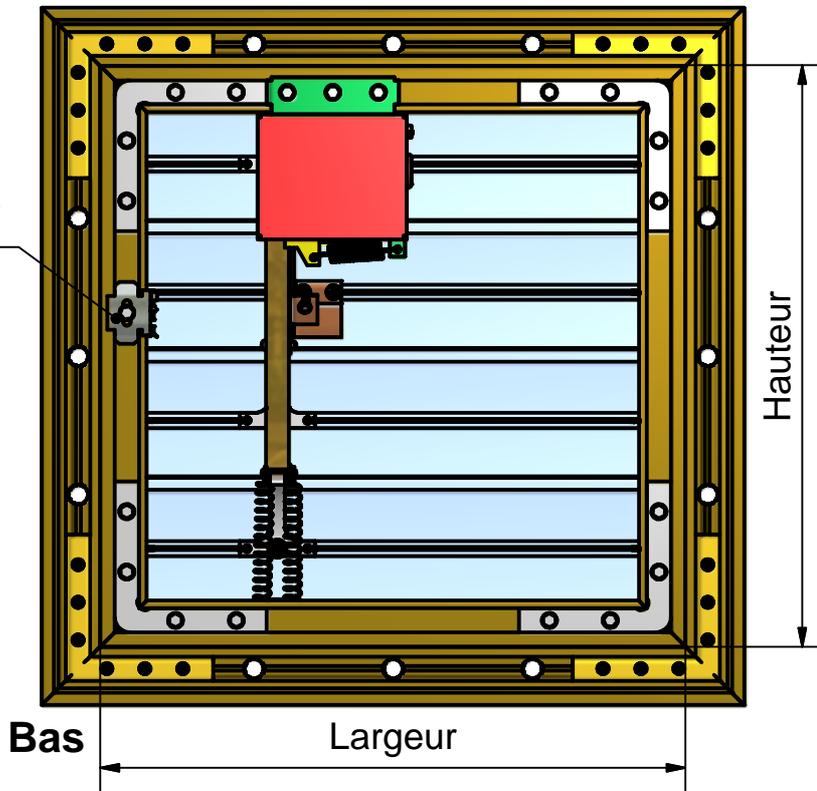


Not 0246 M09

Règles générales

Fixer la grille par des vis tous les 40cm maxi (minimum 2 sur chaque montant et traverse), plus une fixation obligatoire à l'aplomb du mécanisme d'ouverture. S'assurer du bon équerage de la grille et que les lames tournent normalement.




En cas de pose extérieure, prévoir une protection contre les infiltrations d'eau.

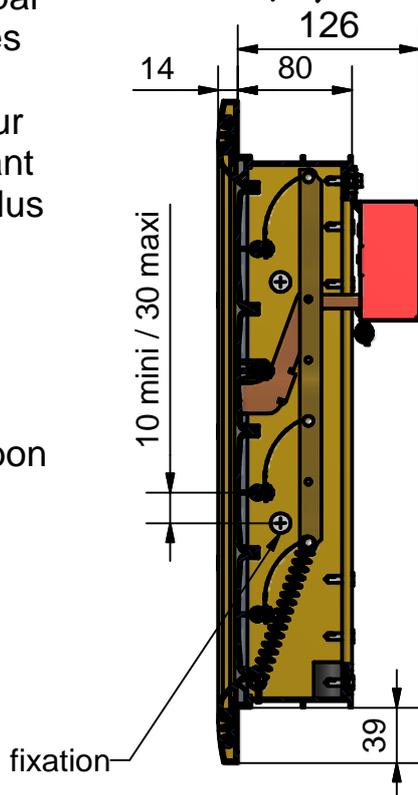

Montage avec pré-cadre "en applique" réf: 3791



ATTENTION
L'équerage est impératif

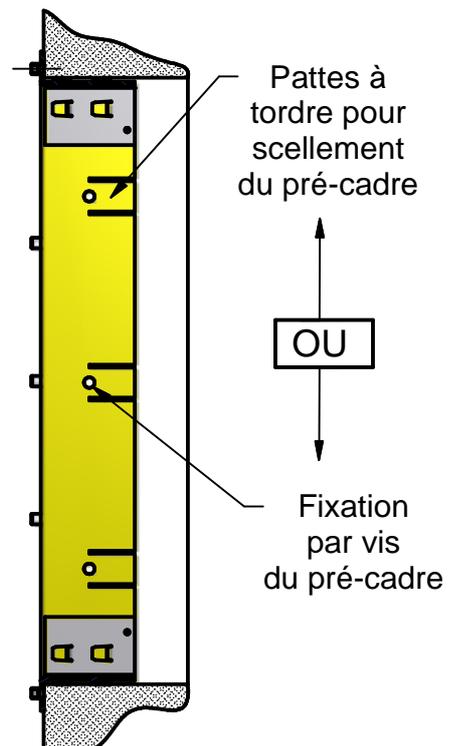


CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE DE TELECOMMANDE

- Réf: 3782: 24V. Rupture, 1,6W TBTS
- Réf: 3783: 24V. Emission, 3,5W TBTS
- Réf: 3784: 48V. Rupture, 1,6W TBTS
- Réf: 3785: 48V. Emission, 3,5W TBTS

REARMEMENT DE L'AIR-LS

En cas de mise en œuvre en façade extérieure

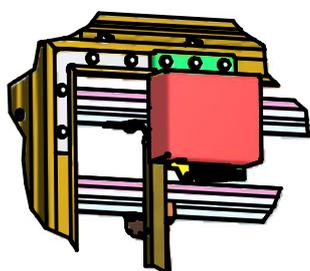


↑ remonter manuellement la barre de liaison jusqu'au réarmement de la ventouse



Réarmement sans forcer brutalement

En cas de mise en œuvre intérieure

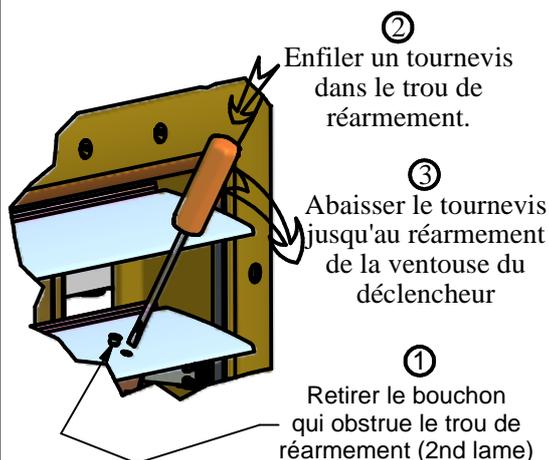


BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Acheminer le câble électrique jusqu'au bornier en passant par le passe-fil du capot puis le collier rilsan et immobiliser le câble en tirant sur le collier.

Raccordement sur le bornier:

- Borne ROUGE: réservée à la polarité (+) en émission
- En rupture: pas de polarité à respecter.

Après raccordement, couper le collier qui maintien la contre-plaque plaquée contre la ventouse.

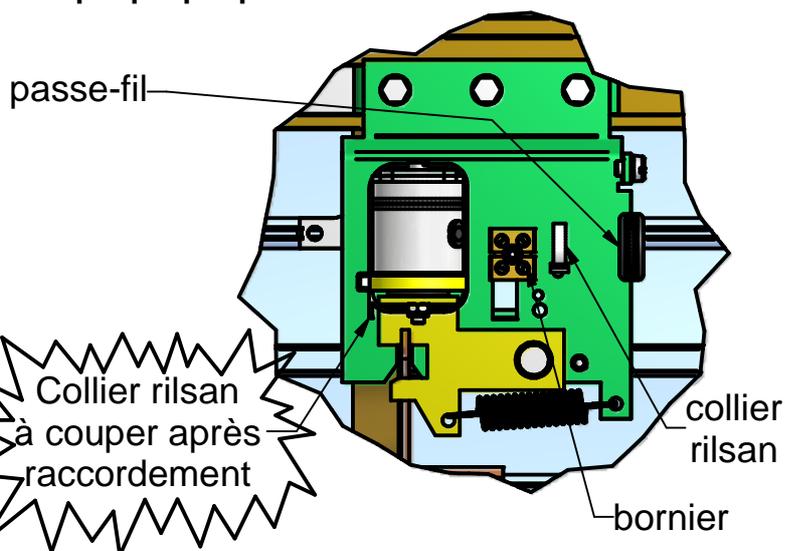

⚠ ATTENTION

- Pour une bonne adhérence de la contreplaque sur la ventouse, veuillez à nettoyer les 2 surfaces de contact avant réarmement.
- Veiller à bien connecter les polarités sur la ventouse à émission.

INSTALLATION SELON LA NORME NF S 61-932 EN VIGUEUR

MAINTENANCE SELON LA NORME NF S 61-933 EN VIGUEUR



MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE
SYSTEME DE DESENFUMAGE
10, Bd des Martyrs de Chateaubriand BP 108
95103 Argenteuil Cedex
Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70
madicob.siege@wanadoo.fr / www.madicob.fr